


RELATÓRIO 2967/2018
AVALIADO EM : 07/12/2018

Em Cumprimento ao disposto nos art. 153 e 157 do Regimento Interno e ao que determina o art. 48 e 48-a da LC 101/00 e Decreto nº 7.185/10, apresenta-se o relatório de avaliação do Portal da Transparência.

IDENTIFICAÇÃO DO JURISDICIONADO	
Processo	216
Natureza	Acompanhamento de Gestão Fiscal
Exercício Financeiro	2018
Jurisdicionado	GABINETE DO PREFEITO DE DUQUE BACELAR
Responsável	JORGE LUIZ BRITO DE OLIVEIRA
Relator	Raimundo Nonato de Carvalho Lago Júnior
DADO DA PESQUISA	
SITE	http://duquebacelar.ma.gov.br/
DATA	07/12/2018

Prints das telas consultadas :

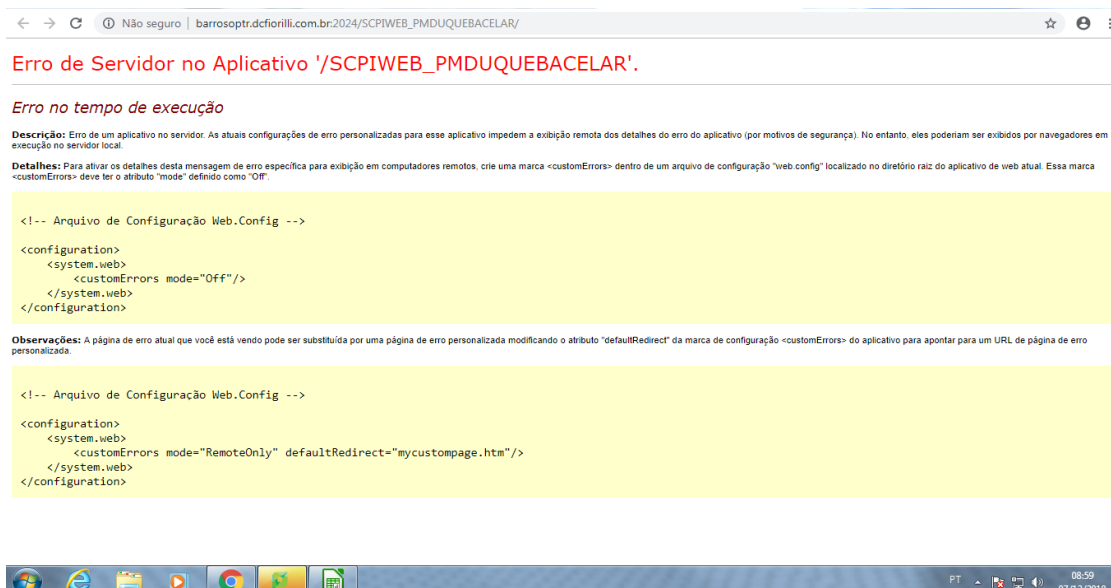

← → ↻ Não seguro | barrosopttr.dcfiorilli.com.br:2024/SCPIWEB_PMDUQUEBACELAR/ ☆ ⌵ ⋮

Erro de Servidor no Aplicativo '/SCPIWEB_PMDUQUEBACELAR!'

Erro no tempo de execução

Descrição: Erro de um aplicativo no servidor. As atuais configurações de erro personalizadas para esse aplicativo impedem a exibição remota dos detalhes do erro do aplicativo (por motivos de segurança). No entanto, eles poderiam ser exibidos por navegadores em execução no servidor local.

Detalhes: Para ativar os detalhes desta mensagem de erro específica para exibição em computadores remotos, crie uma marca <customErrors> dentro de um arquivo de configuração "web.config" localizado no diretório raiz do aplicativo de web atual. Essa marca <customErrors> deve ter o atributo "mode" definido como "Off".

```
<!-- Arquivo de Configuração Web.Config -->
<configuration>
  <system.web>
    <customErrors mode="Off"/>
  </system.web>
</configuration>
```

Observações: A página de erro atual que você está vendo pode ser substituída por uma página de erro personalizada modificando o atributo "defaultRedirect" da marca de configuração <customErrors> do aplicativo para apontar para um URL de página de erro personalizada.

```
<!-- Arquivo de Configuração Web.Config -->
<configuration>
  <system.web>
    <customErrors mode="RemoteOnly" defaultRedirect="mycustompage.htm"/>
  </system.web>
</configuration>
```

PT 08:59 07/12/2018

De acordo com a consulta realizada no site, em **07/12/2018**, o Portal da Transparência da Prefeitura de Duque Bacelar está indisponível. Assim, a Prefeitura está **Descumprindo** com as exigências de transparência previstas no art. 48, incisos II e III, c/c o art. 48-A da Lei



UNIDADE TÉCNICA DE CONTROLE EXTERNO - UTCEX 1
SUPERVISÃO DE CONTROLE EXTERNO - SUCEX2

Complementar nº 101/2000.

São Luís, 7 de Dezembro de 2018.

Pericles Carvalho Diniz
AUDITOR ESTADUAL DE CONTROLE EXTERNO - SUCEX2

Jorge Ferreira Lobo
AUDITOR ESTADUAL DE CONTROLE EXTERNO - SUCEX2